



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO (REDE DE ÁGUA)
ESC:1/75


PROJETO	REVISÃO	DATA	FEITO POR	REVISADO POR
PROJETO	01	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	02	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	03	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	04	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	05	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	06	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	07	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	08	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	09	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA
REVISÃO	10	01/06/2018	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	ARQ. ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA

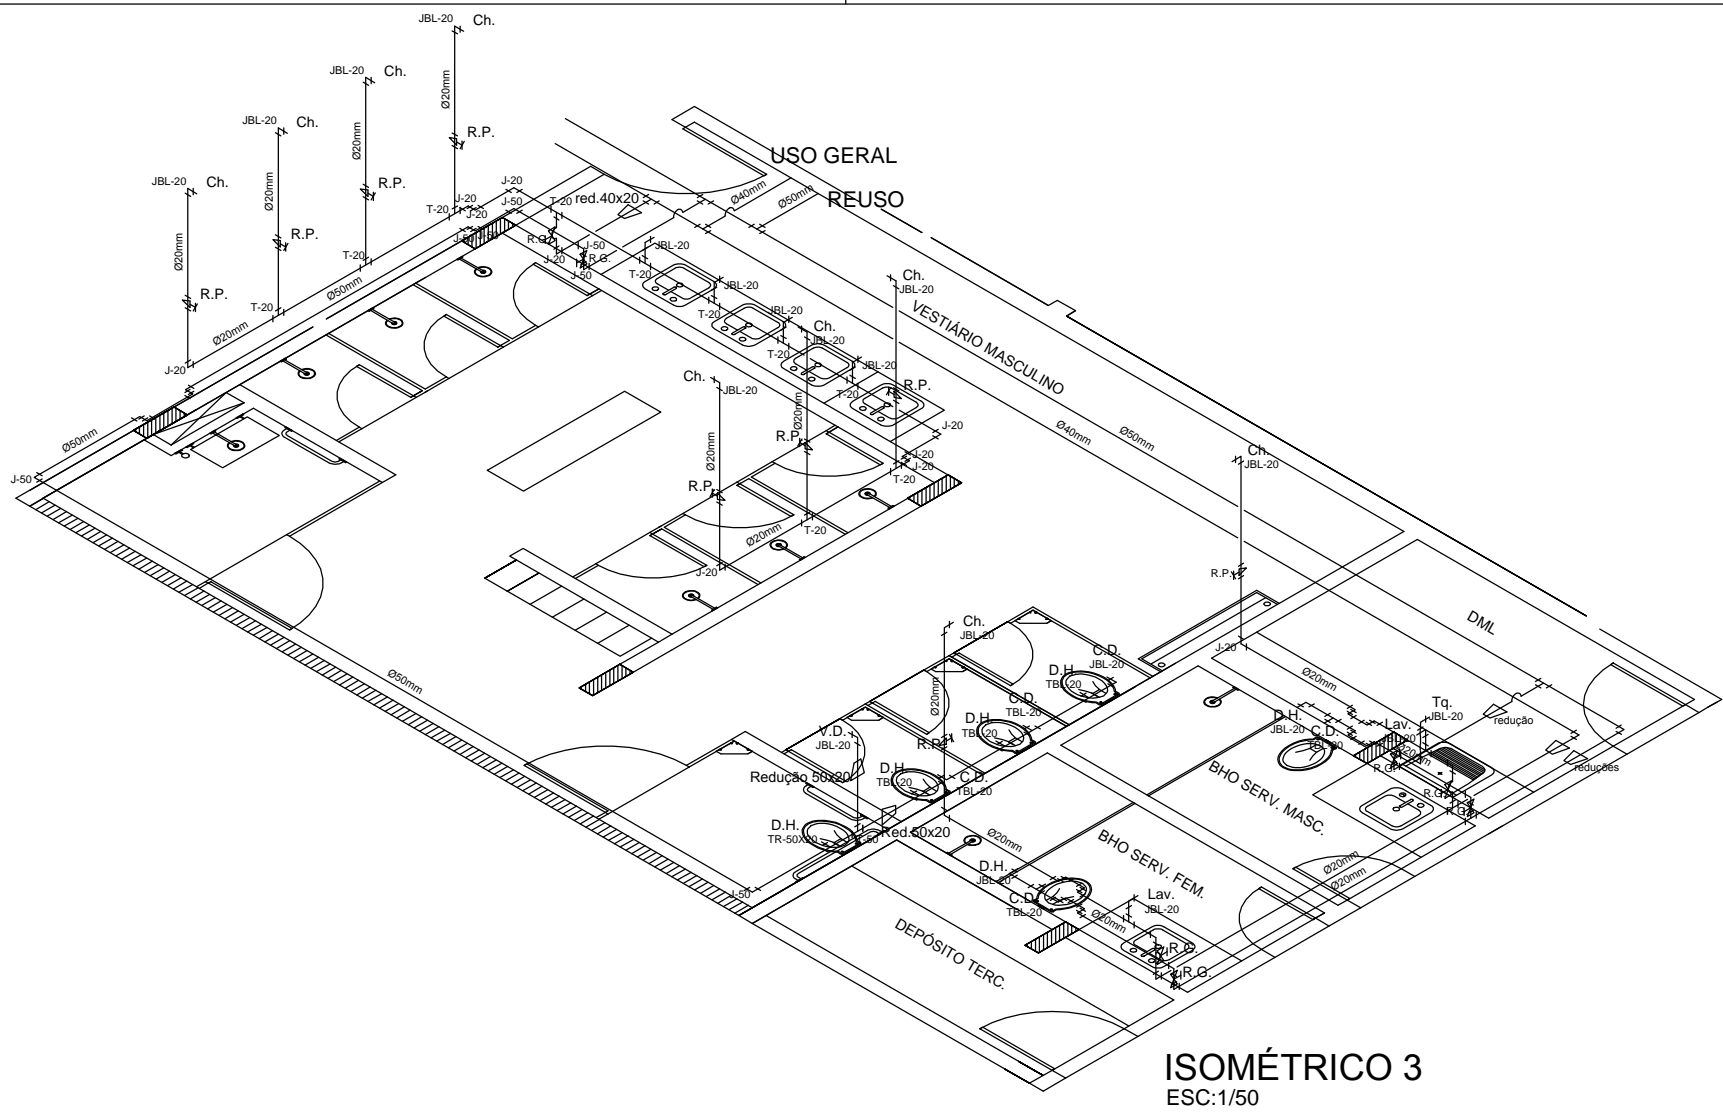

ISOMÉTRICO 3
ESC:1/50

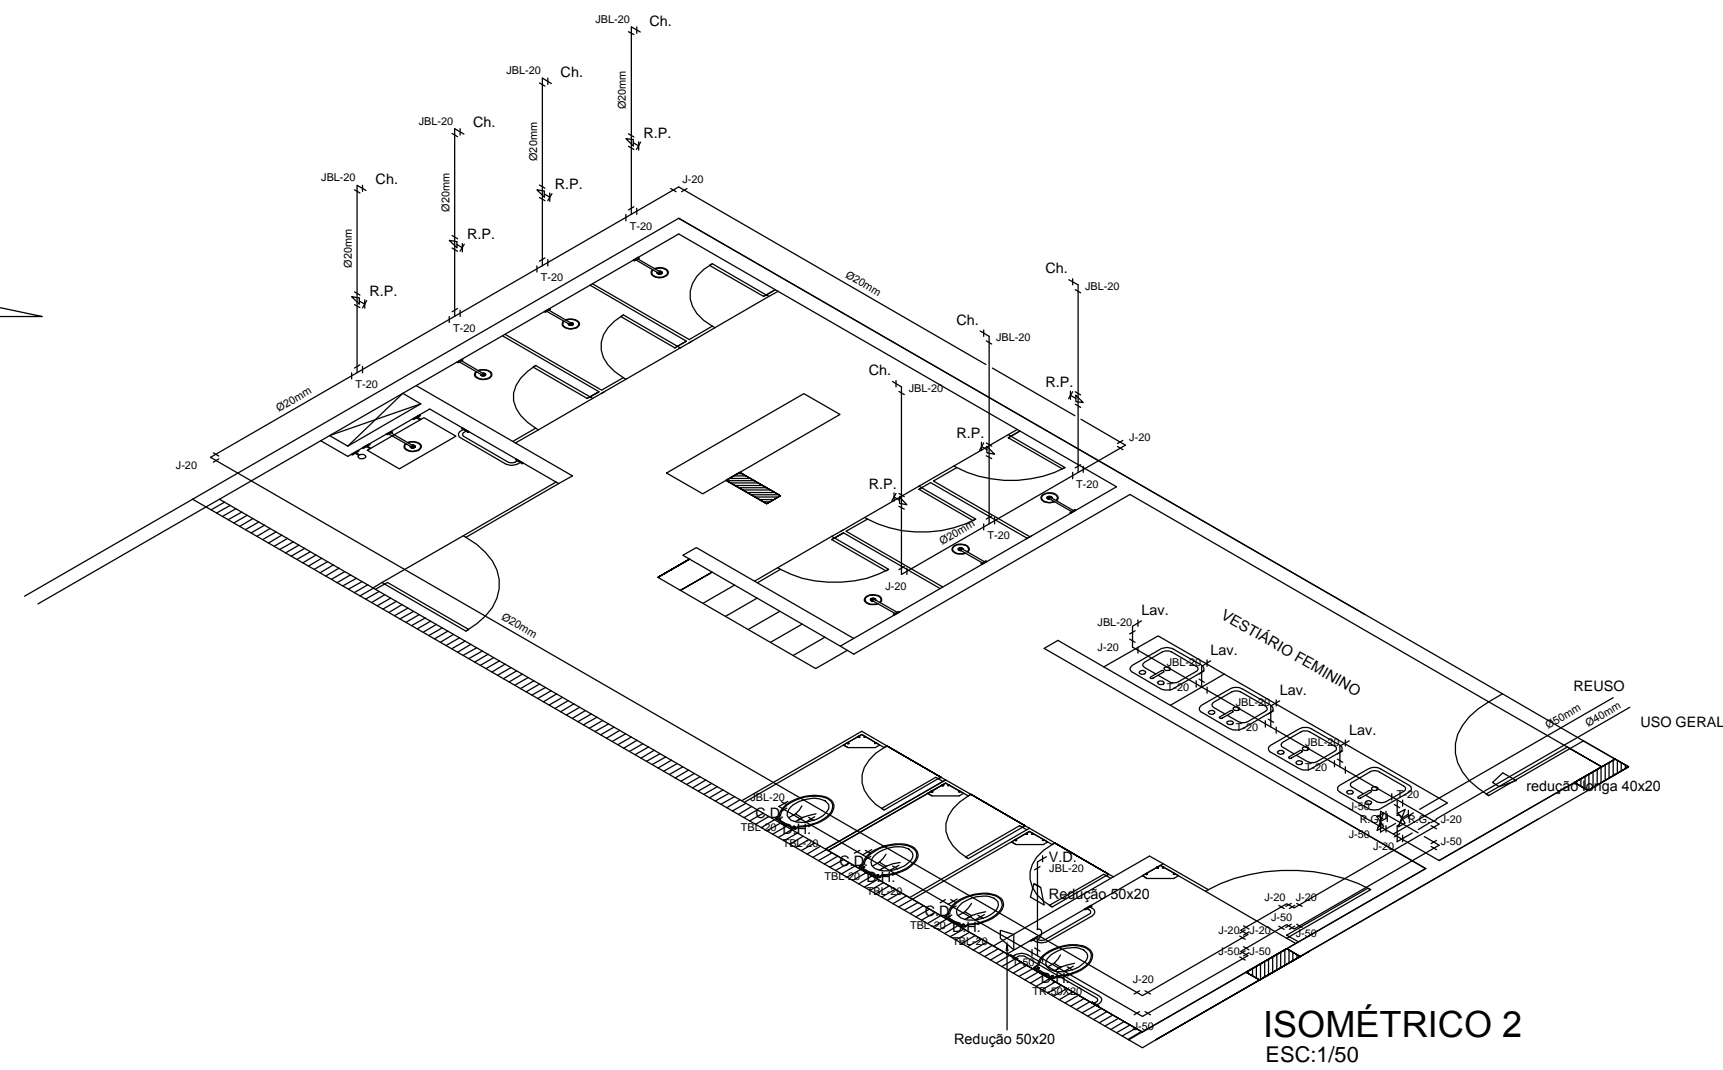

ISOMÉTRICO 2
ESC:1/50

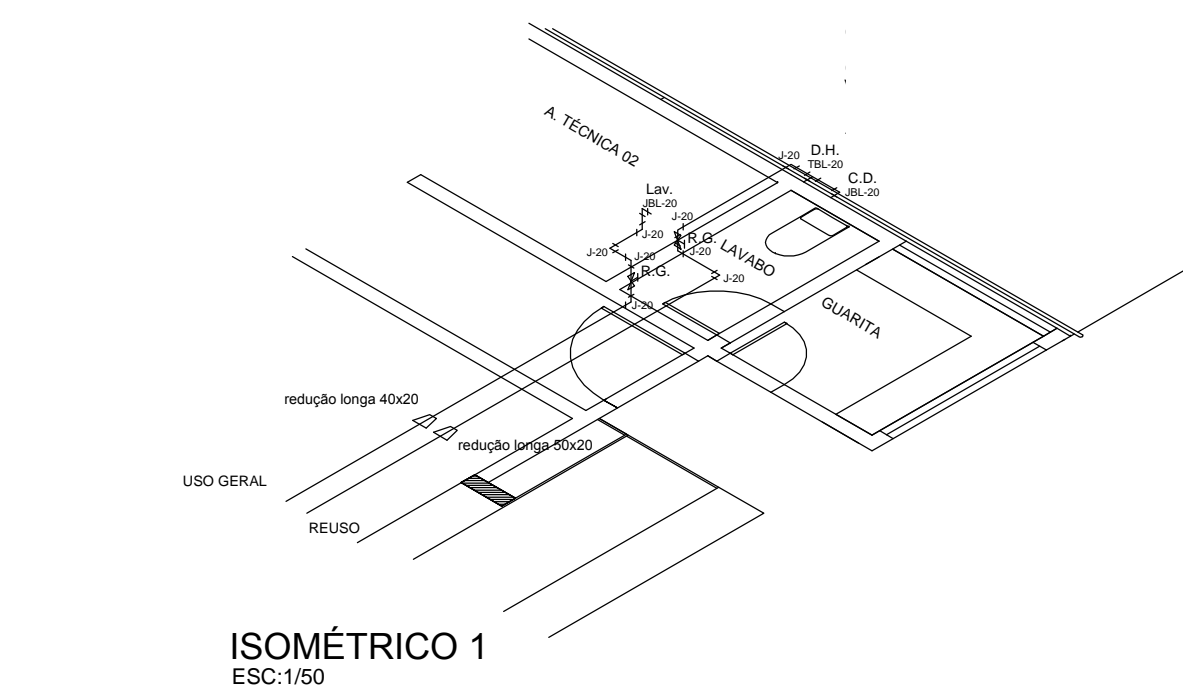

ISOMÉTRICO 1
ESC:1/50

NOTAS GERAIS

CONVENÇÕES:
--- Tubulação enterrada no piso ou embuída no forro.
--- Tubulação na parede.
--- Ponto de água.

LEGENDA 01:
AL-01: Tubulação de alimentação.
REC-01: Tubulação de rede.
AF-01: Tubulação de água fria.

LEGENDA 02:
Lav.: Lavatório, h.0,6 m.
Ch.: Chuveiro, h.2,20 m.
Pia: Pia de cozinha, h.0,5 m.
C.D.: Caixa de descarga, h.0,20 m.
V.D.: Válvula de descarga, h.1,10 m.
D.H.: Ducha higiênica, h.0,20 m.
M.: Molinete, h.1,10 m.
Tg.: Tanque, h.0,60 m.
R.G.: Registro de gaveta, h.variável.
R.P.: Registro de pressão, h.1,10 m.

Térreo PVC Sotável marrom			
Quant.	Und.	Descrição	Dimensão
112,70	m	Tubo PVC Sotável marrom (NBR 5648/pe CP19), incluindo tubul. de alim.	50mm
63,10	m	Tubo PVC Sotável marrom (NBR 5648/pe CP19)	40mm
80,75	m	Tubo PVC Sotável marrom (NBR 5648/pe CP19)	20mm
2	pc	Adaptador soldável curto bolsa e rosca	50mmx1.1/4"
9	pc	Adaptador soldável curto bolsa e rosca	20mmx1/2"
24	pc	Joelho 90	50mm
4	pc	Joelho 90	40mm
18	pc	Joelho 90	20mm
32	pc	Joelho 90 com bucha de latão	20mm
5	pc	Tê	50mm
3	pc	Tê	40mm
20	pc	Tê	20mm
7	pc	Tê com bucha de latão na bolsa central	20mm
6	pc	Bucha de redução longa 50x20	50mmx20mm
5	pc	Bucha de redução longa 40x20	40mmx20mm

Registros, Valv. Hid			
Quant.	Und.	Descrição	Dimensão
2	pc	Registro de gaveta com acabamento cromado	1.1/4"
9	pc	Registro de gaveta com acabamento cromado	1/2"
16	pc	Registro de pressão com acabamento cromado	1/2"
1	pc	Cavalete	1.1/2"

ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA

PROPRIETÁRIO: SESC PA

AUTOR DO PROJETO: ENG° CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 43930

CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETA NEIRE M° MENDES FERREIRA - CAU/BR A 114504-5

PREFEITURA	BOMBEIROS
	DEMAIS ÓRGÃOS

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC			
PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
PROJETO: engenharia, arquitetura e paisagismo lda.		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
FONE (011) 3244-9726 e-mail: a@esf@nauvito.com.br		EXECUTIVO	
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - TÉRREO ISOMÉTRICO - TÉRREO		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
PROJETO: RUA RENANZADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
AUTORES: ENG° CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 43930		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
RESPONSABILIDADE TÉCNICA: HIDEIA		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: HIDEIA		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
INDICAÇÃO: JUNHO-2018		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 001		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 002		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 003		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 004		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 005		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 006		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 007		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 008		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 009		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	
REVISÃO: 010		RESPONS. PROJETO: HIDEIA	